
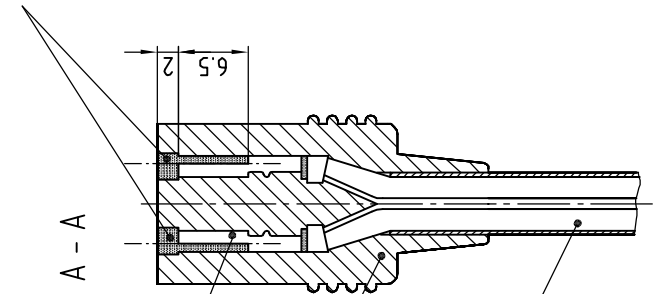
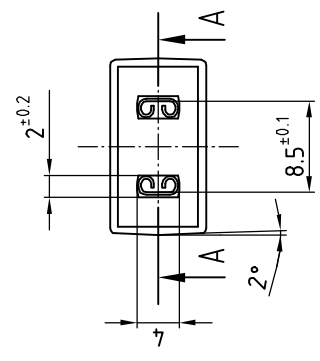


beidseitig Firmenzeichen 6 nach WN 1-1.00
im 0,3mm vertieften Feld 0,3mm erhaben.

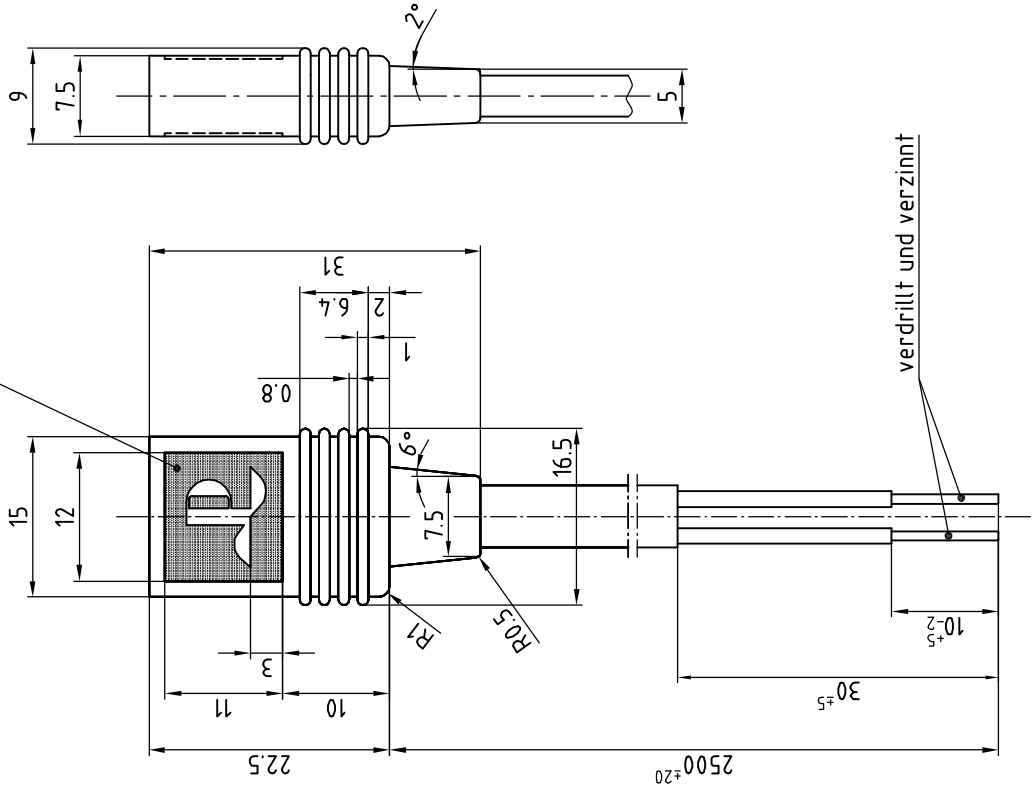

Die Flachsteckhülsen müssen eingespritzt sein, daß:

- 1.) der gekennzeichnete Raum frei von Kunststoff ist
- 2.) die Flachsteckhülsen parallel zueinander liegen und somit eine Berührung unmöglich ist.

- ① Flachsteckhülse 2,8x0,5
- ② AMP - Nr. 160 484-4 oder gleichwertiges Teil
- ③ PVC, Shore-Härte A : 79 ±3
- ④ Farbe: schwarz RAL 9005

⑤ Cu - Litze 0,5 mm²

⑥ H03 VVH2-F

Die Litzen müssen an den Flachsteckhülsen so angeschlagen sein, daß:

- 1.) alle Einzeldrähte erfaßt sind
- 2.) die Drähte 0,5-1,5mm über die Crimpzone hinaus stehen
- 3.) durch den Crimpvorgang die Flachsteckhülsen nur innerhalb ±0,5 verbogen sein dürfen
- 4.) in der Preßverbindung keine Isolationsreste sein dürfen
- 5.) die abisolierten Litzenenden nicht verdreht und nicht verzinkt sein dürfen
- 6.) die Zugfestigkeit "F" min. 80 N und der Übergangswiderstand "R" 3,0 m Ω betragen.

Tolerierung: Allgemeintoleranzen:		DIN 7167		DIN ISO 2768-mK-E		Hochspannungsprüfung : 1650V = 1 s	
AutoCAD 2002		Name		Artikel		Isolationswiderstand : 500 V ≥ 10M Ω	
Datum		LAUFER		Anschlusskabel LZ120-10		Maßstab	
Bearbeitet		E		Zchg.-Nr.		2:1	
Index		000000110553		9920120010		Blatt	
Aend.-Nr.		78112 St. Georgen / Germany		Ersf.Zchg.		001	
Geprüft u. zur Verwendung freigegeben von KOLETZKI am 06.02.2007		eimpapst		GL.NR. V.25.05.94		A3	
		St. Georgen GmbH & Co. KG					
		78112 St. Georgen / Germany					